


01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----




SIMBOLOGIA

- PONTO DE ÁGUA
- RAIO SFONADO
- INSULAMENTO DE AR
- RETORNO DE AR
- EXISTENTE
- A INSTALAR
- VAZÃO DE AR EM msh
- I- DUTO DE INSULAMENTO
- R- DUTO DE RETORNO
- E- DUTO DE EXAUSTÃO
- AE- DUTO DE AR EXTERIOR

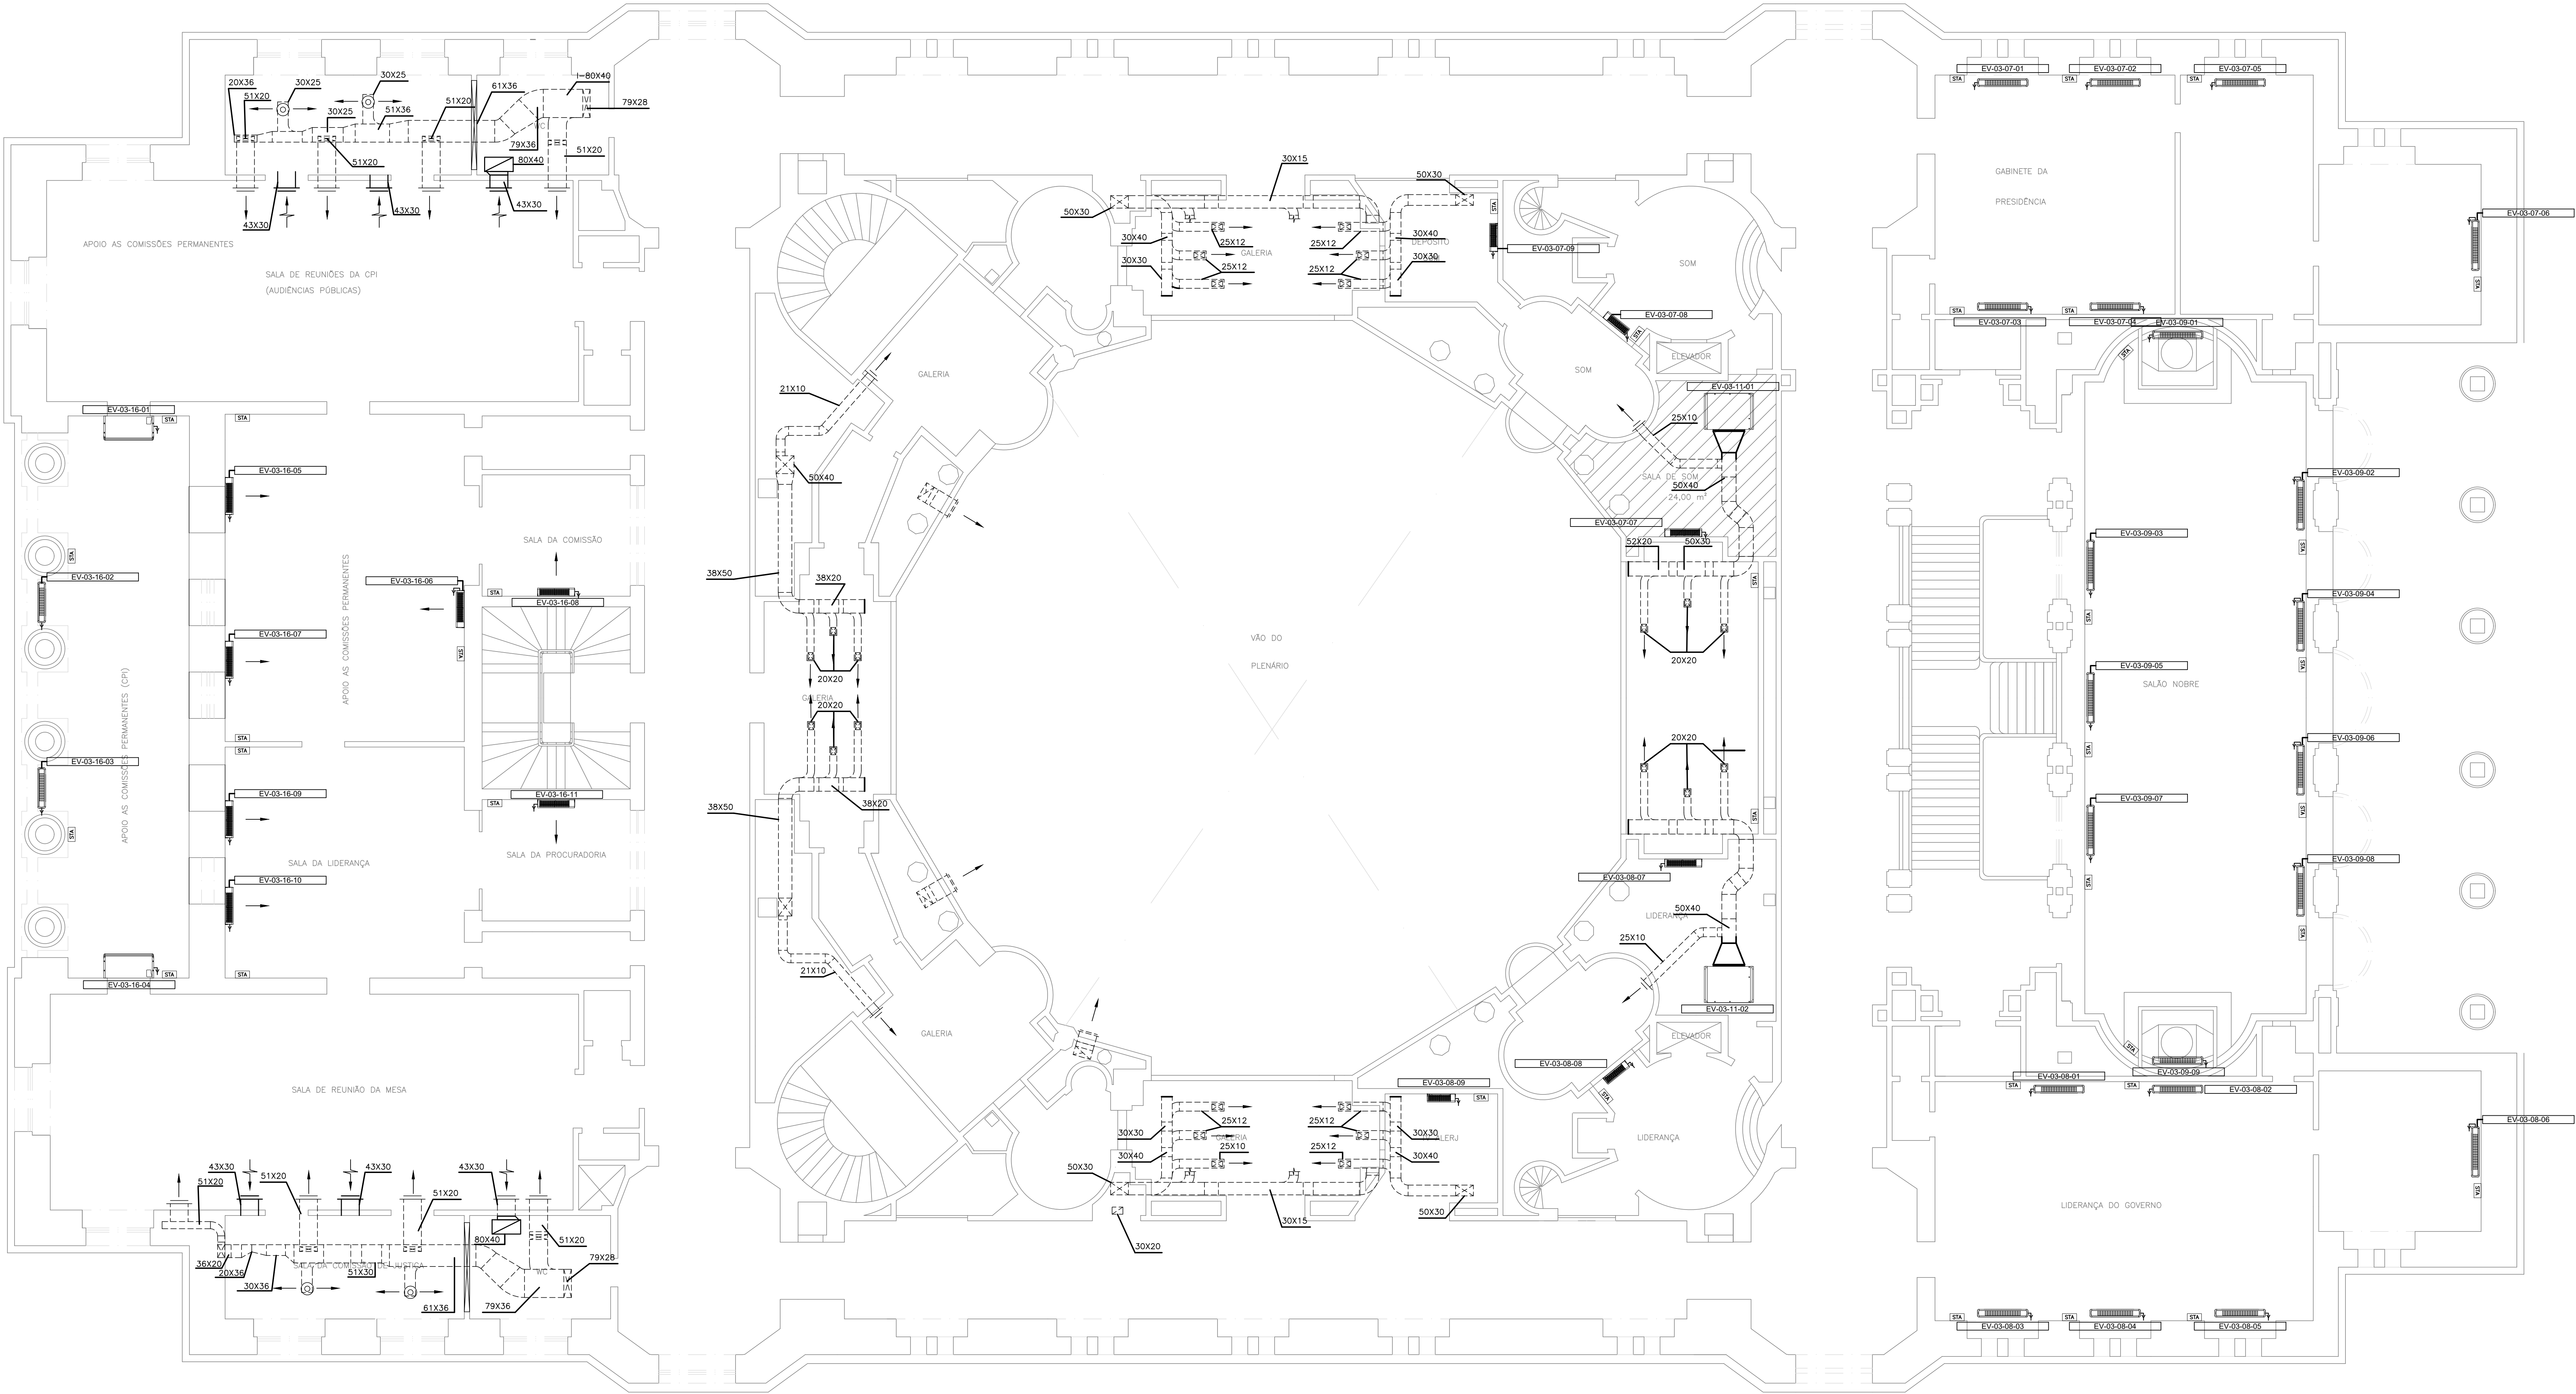

EQUIPAMENTOS:

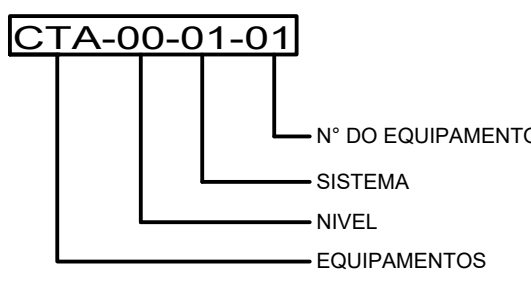

REV.	DATA	DWG/PLT	DESCRIÇÃO	PROJETO Nº
				2111197
				RESPONSÁVEL
				MDR
				COORDENAÇÃO
				GPC
				DESENHO
				VHA

CLIENTE: ALERJ-Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro

PROJETO: PALÁCIO TIRADENTES
RUA PRIMEIRO DE MARÇO, s/n - PRAÇA XV - RIO DE JANEIRO

TÍTULO:	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA	EMISSÃO INICIAL:
PLANTA DO 3º PAVIMENTO		30.11.11
REDE DE DUTOS		ESCALA:
ESTUDO PRELIMINAR		1:75
DWG/PLT:		DESENHO Nº
EP-211197-DPD-00-03-00		DPD-00
		03